


Wykaz pomieszczeń Budynek po przebudowie - Kondygnacja I

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Pow. rzeczywista	Kubatura
1	Kl. schodowa	7.82 m²	12.18 m²	24.86 m³
2	Magazyn	11.33 m²	16.06 m²	33.94 m³
3	Korytarz	6.80 m²	6.80 m²	18.58 m³
4	Pom. biurowe	17.76 m²	17.76 m²	49.08 m³
5	Magazyn 2	8.55 m²	8.55 m²	24.09 m³
6	Pom. biurowe 2	23.52 m²	29.78 m²	64.28 m³
Razem		75.78 m²	91.13 m²	214.86 m³

Szczegół "A"

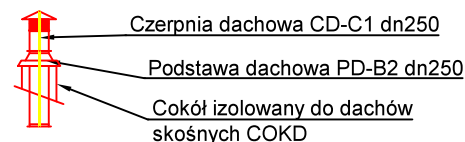

LEGENDA:

- Kanał wentylacji nawiewnej
- Kanał wentylacji wywiewnej
- Przepustnica kanałowa ręczna
- przepływ powietrza
- wywiewnik dachowy
- wentylator sufitowy/ścienny
- Anemostat wywiewny RVA 598x598 ze skrzynką rozprężną izolowaną i przepustnicą ręczną
- Anemostat nawiewny wirowy 598x598 ze skrzynką rozprężną izolowaną i przepustnicą ręczną

Centrała wentylacyjna

Wyrzutnia powietrza dn250
- umieścić 2m powyżej górnej krawędzi drzwi

UWAGI:

- Przewody prowadzić wg wytycznych producenta.
- Wszystkie przewody wentylacyjne należy zaizolować termicznie wełną mineralną z zbrojoną folią aluminiową o gr. 50mm.
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń i przewodów sprawdzić w naturze.
- Podłączenia anemostatów do kanałów Spiro wykonać za pomocą przewodów elastycznych typu Sonoduct Ø125 i Ø160
- Nagrzewnicę kanałową w centrali NW podłączyć do projektowanej instalacji c.o.
- Wszystkie materiały i urządzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości oraz zapewnienia wymaganych parametrów.

BRANŻA BUDOWLANA		tytuł rysunku: Rzut pietra – instalacja wentylacyjna	
obiekt: Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie		inwestor: Miasto i Gmina Górzno ul. Rynek 1 87-320 Górzno	
specjalność: sanitarna	skala: —	data: wrzesień 2019	lokalizacja: dz. nr 458/1 Górzno Miasto 1
Nazwisko imię nr uprawnień		Podpis	RYŚ.NR
Projekt.	tech. inst. sanit. Zbigniew BEJGER BR-RN-V/45/T0/83		S6
Sprawdz.	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak BUA.III.16/63		