


# RZUT WĘZŁA CIEPLNEGO

Skala 1:50

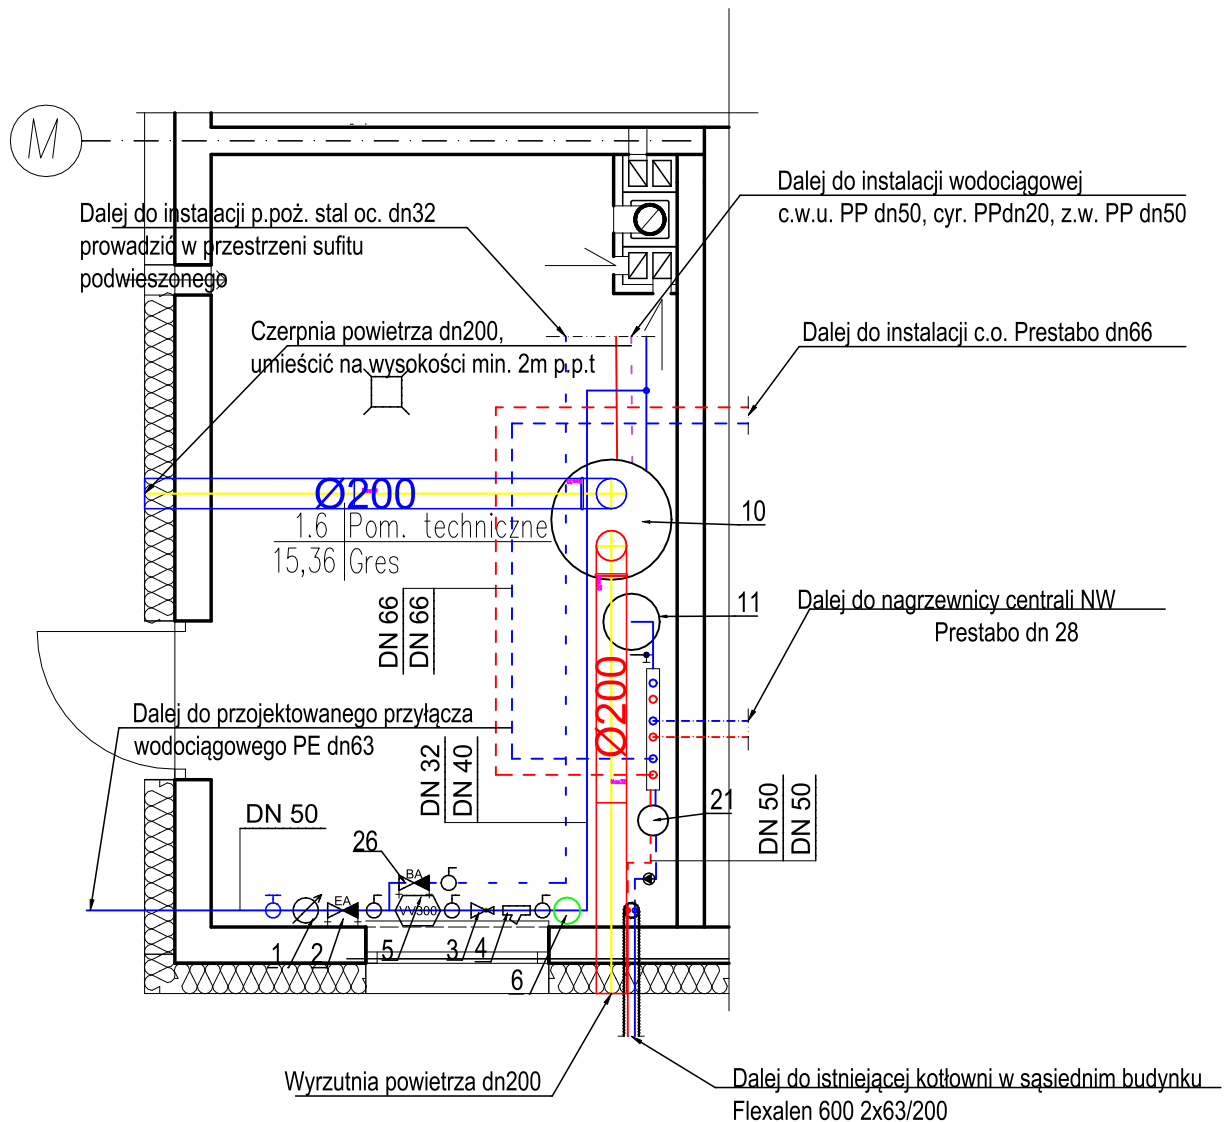

## Legenda:

- woda zimna(stal ocynkowana)
- ciepła woda użytkowa(stal ocynkowana)
- - - - - cyrkulacja (stal ocynkowana)
- - - - - instalacja p.poż. (stal ocynkowana)
- - - - - zasilanie instalacji C.O.(Prestabo)
- - - - - powrót instalacji C.O.(Prestabo)
- - - - - zasilanie nagrzewnicy centrali NW (Prestabo)
- - - - - powrót nagrzewnicy centrali NW (Prestabo)

## UWAGI:

- Przewody prowadzić z zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.
- Przewody przez przegrody budowlane prowadzić w stalowych tulejach ochronnych.
- Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie.
- Wszystkie materiały i urządzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości oraz zapewnienia wymaganych parametrów.
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń i przewodów sprawdzić w naturze.
- W najwyższych punktach zamontować automatyczne odpowietzniki.

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamek 45, Szabda, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27	
INWESTOR	MIASTO I GMINA GÓRZNO UL. RYNEK 1, 87-320 GÓRZNO	
ADRES	Dz. nr 223/5, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280, 281/1 Obręb ewidencyjny: 0001 Górzno Miasto 1 Jednostka ewidencyjna: 040205_4 Górzno Miasto	SKALA 1:50
BRANŻA	SANITARNA	XII 2019
TEMAT	Budynek użyteczności publicznej- przedszkole publiczne z oddziałem żłobkowym <b>RZUT WĘZŁA CIEPLNEGO</b>	Rys. nr <b>S4</b>
PROJEKTANT	Mgr inż. Tomasz Matkiewicz Upr. nr KUP/0125/P00K/07	
SPRAWDZĄCY	Mgr inż. Marta Czajkowska Upr. nr KUP/0059/PBS/17	
ASYSTENT PROJEKTANTA	Mgr inż. Borys Kwiatkowski	