



PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI
14-200 ILAWA, ul. Ostródzka 53, telefex 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41
http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GÓRZNIE
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – przepompownia ścieków
ADRES OBIEKTU: Dz. nr: 444/1, obręb nr 0004 – Górzno, gmina Górzno,
powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie
INWESTOR: Gmina Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno

OPRACOWANIE: PROPONOWANE ROZWIĄZANIE JAKO PRZYKŁAD
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
TYTUŁ RYS.: Przepompownia ścieków

DATA:
Czerwiec 2021r.


PROJEKTOWAŁ: inż. Jerzy Kujawski
Upr. nr: 74/92/OL, 479/94/OL
220/82/OL, 79/92/OL

PODZIAŁKA:
-

BRANŻA:
sanitarna

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Olaf Kujawski
Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09

NR RYSUNKU:
-

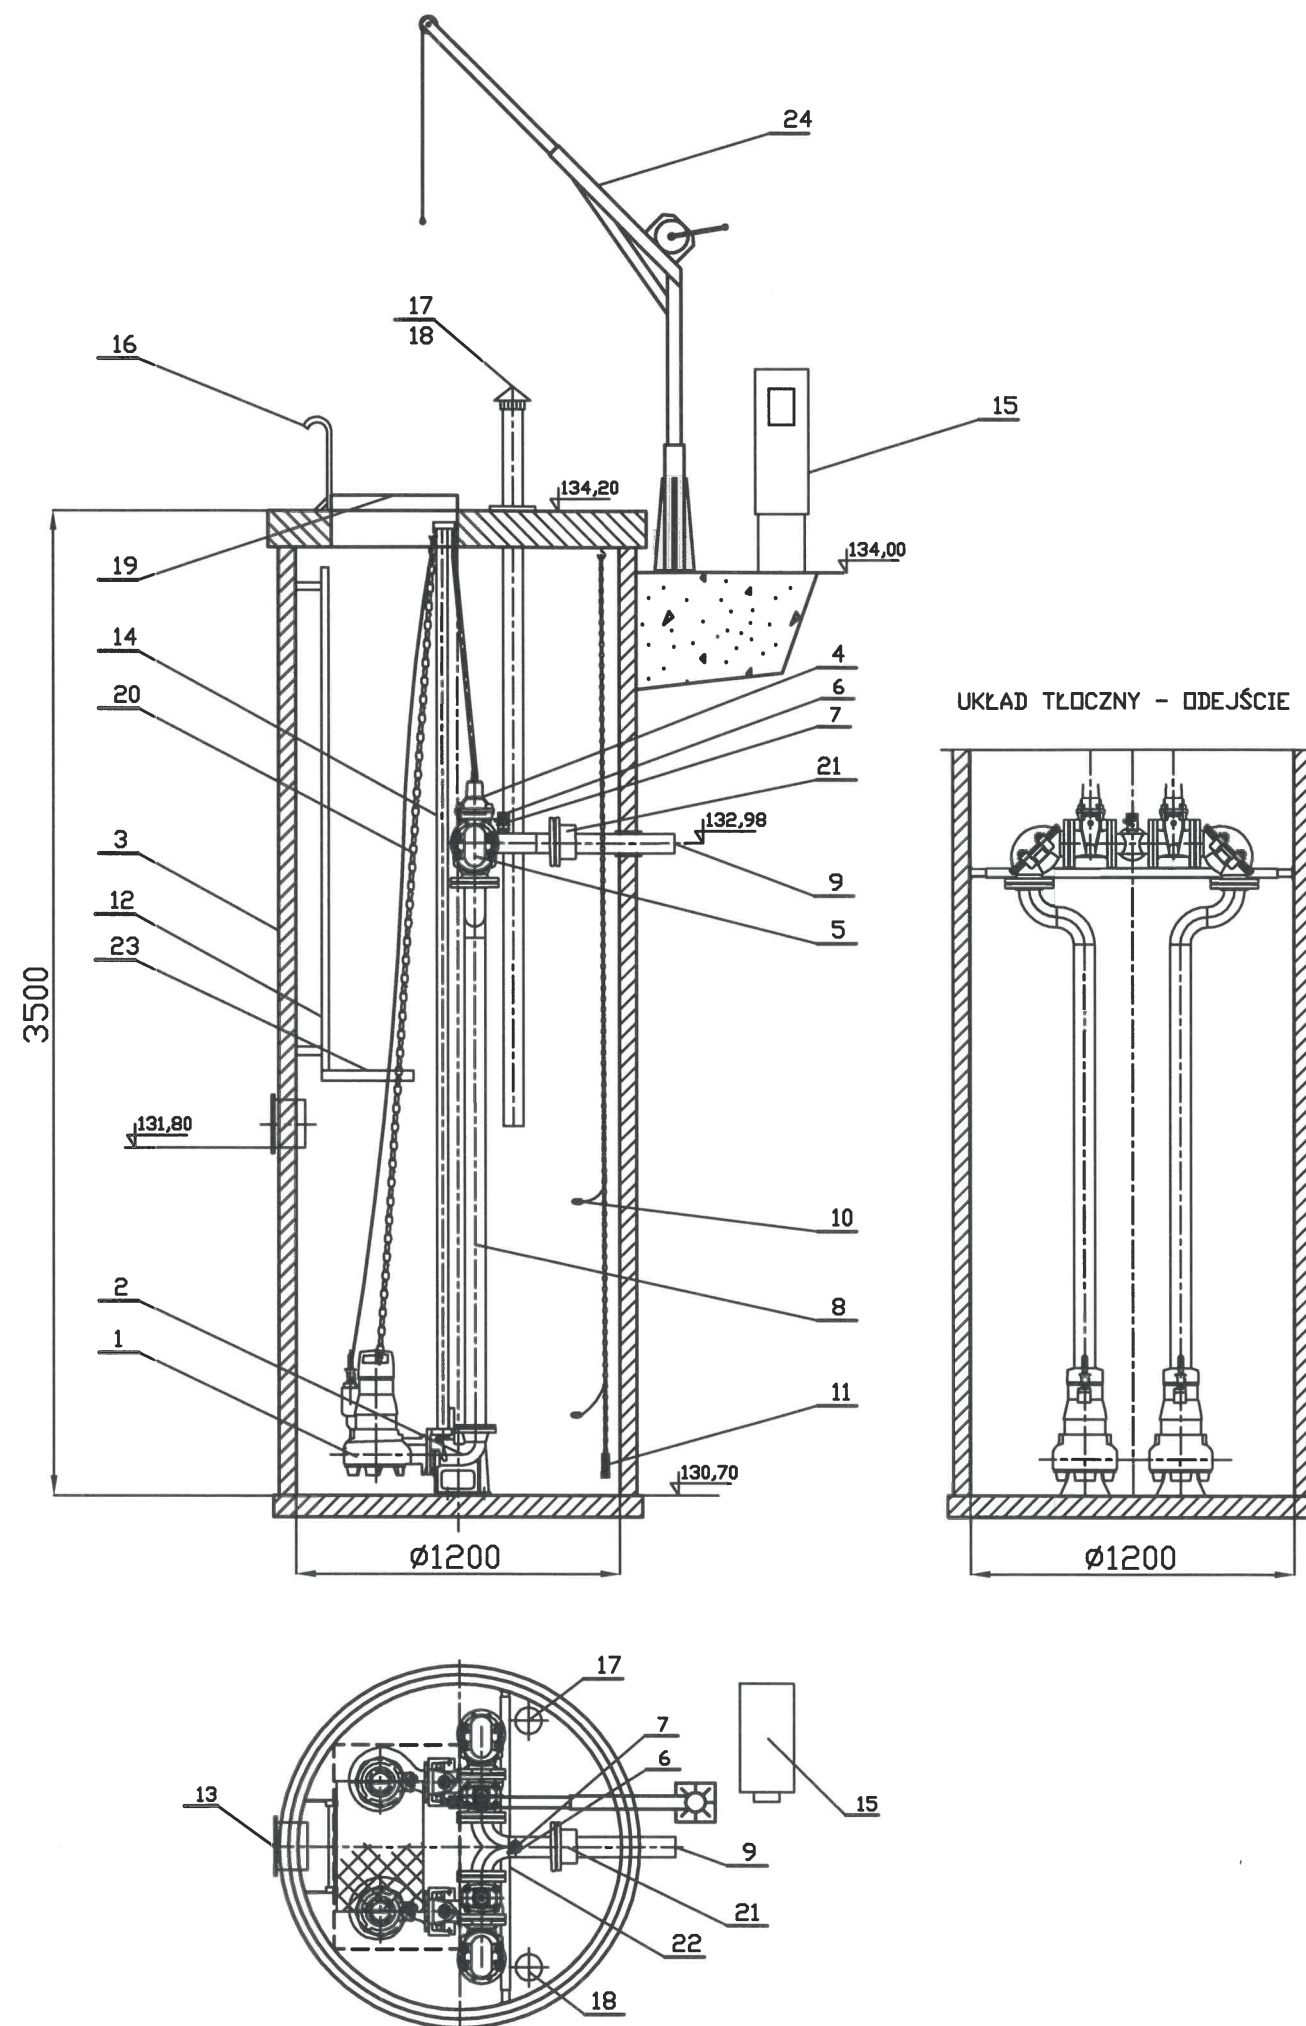

str. 73

24	Żuraw słupowy - 150kg	1	stal nierdzewna	
23	Podest obsługowy	1	stal nierdzewna	
22	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna	
21	Łącznik stal/PE DN80/90	1	żeliwo	
20	Łańcuch	2	stal nierdzewna	
19	Właz wejściowy	1	stal nierdzewna	
18	Biofiltr kominkowy DN100	1	stal nierdzewna	
17	Kominiek wentylacyjny DN100	1	stal nierdzewna	
16	Poręcz	1	stal nierdzewna	
15	Szafa sterownicza	1		
14	Prowadnice rurowe	4	stal nierdzewna	
13	Króciec napływowy	1	PVC200	
12	Drabinka	1	stal nierdzewna	
11	Sonda hydrostatyczna	1		
10	Wyłącznik pływakowy	2		
9	Rurociąg tłoczny DN80	1	PEØ90	
8	Układ tłoczny DN65/80	1	stal nierdzewna	
7	Zawór kulowy DN50	1		
6	Nasada płuczająca T52	1		
5	Zawór zwrotny kolanowy DN65	2	żeliwo	
4	Zasuwa klinowa DN65	2	żeliwo	
3	Zbiornik	1	Poliuretan	
2	Kolano stopowe DN65	2	żeliwo	Sulzer
1	Pompa zatapialna AS 0631.151 S30/2D P=3,0 kW	2		Sulzer
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał	Producent
Skala		Przepompownia:		Nr rys.
-		PS Górzno - SUW		1